TVIRTINU: AB "Klaipėdos energija"
Šilumos tiekimo tarnybos vadovas
Arūnas Smaguris _____
2021 m. 09 **mėn.** 09 **d.**

2021/2022 m.m. šildymo sezono temperatūrinis grafikas Tauralaukio gyvenvietės gyvenamųjų namų vidaus šildymo sistemoms

Lauko oro temperatūra ^{0}C	Temperatūros šildymo sistemoje ^{0}C		
	Paduodama	Grįžtama	Įvertinus vėją >5m/s
1	2	3	4
10	38	34,9	38
9	38	34,7	38
8	38	34,6	38
7	38	34,5	38
6	38	34,3	38
5	38	34,2	38
4	38	34,1	38
3	38	34	38
2	38,4	34,2	39,4
1	39,4	35	40,5
0	40,5	35,7	41,6
-1	41,5	36,5	42,7
-2	42,5	37,2	43,7
-3	43,5	38	44,8
-4	44,5	38,7	45,8
-5	45,5	39,4	46,9
-6	46,5	40,1	47,9
-7	47,4	40,9	48,9
-8	48,4	41,6	49,9
-9	49,4	42,3	50,9
-10	50,3	42,9	51,9
-11	51,3	43,6	52,9
-12	52,2	44,3	53,9
-13	53,1	45	54,9
-14	54,1	45,6	55,9
-15	55	46,3	56,8
-16	55,9	47	57,8
-17	56,8	47,6	58,8
-18	57,7	48,3	59,7
-19	58,6	48,9	60
-20	59,5	49,5	60

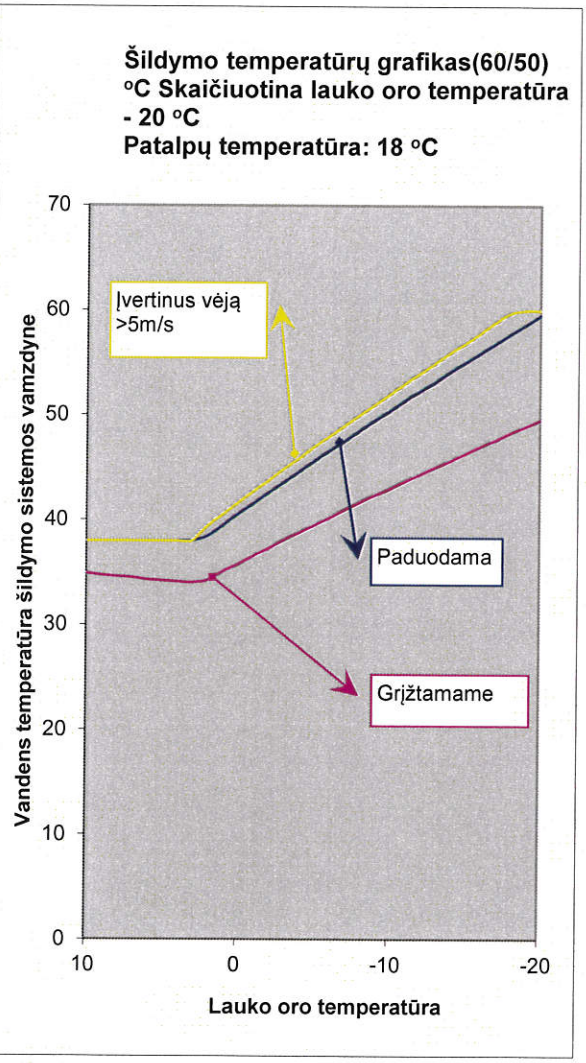

PASTABOS:

1. Termofikacinio vandens temperatūra T_1 užduodama pagal vietinius, registruojančius lauko oro temperatūrą, prietaisus.
2. Leidžiami temperatūrų nukrypimai: $T_1 = \pm 5\ ^oC$, $T_2 = + 3\ \%$

KŠTR viršininkas Darius Zakarauskas

Režimų inžinierė Žydrė Pareigienė