

TVIRTINU:

AB "Klaipėdos energija"

Technikos direktoriaus

Marius Preigauskis


2022 m.

05 mėn.

23 d.



2022 m. nešildymo sezono paros temperatūrinis grafikas Tauralaukio gyvenvietės katilinėms

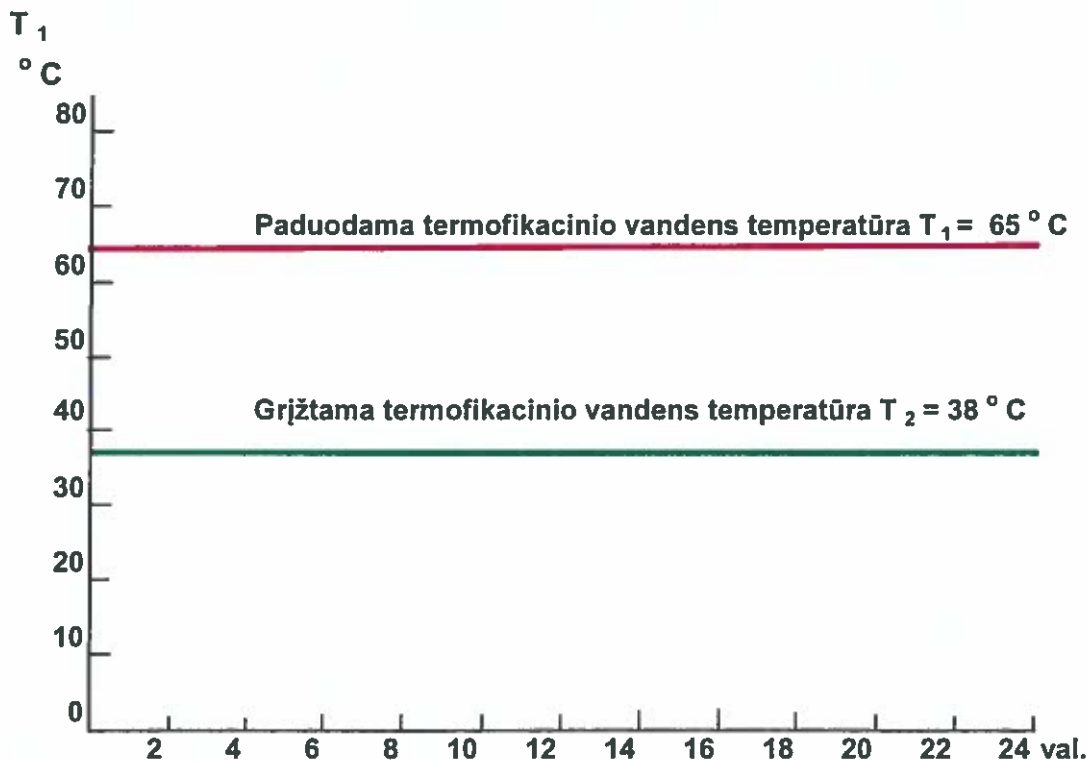

PASTABOS:

1. Pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50 - 60 °C
(HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai")
2. Grįžtančiojo šilumnešio paros vidutinės temperatūros leidžiamas nukrypimas: $T_2 = + 3\%$
3. Termoškoko procedūros vykdymui vartotojų karšto vandens sistemose, paduodamo termofikacinio vandens temperatūra turi būti ne žemesnė nei 75 °C:
 - 3.1. nuo 2022-05-20d. 10⁰⁰ val. iki 2022-05-23d. 9⁰⁰ val.
 - 3.2. nuo 2022-08-19d. 10⁰⁰ val. iki 2022-08-22d. 9⁰⁰ val.

KŠTR viršininkas

KŠTR režimų inžinierė

Darius Zakarauskas

Žydrė Pareigienė