


TVIRTINU:  
AB "Klaipėdos energija"  
Technikos direktorius

Manus Pralgauskis

2022 m. 03 mėn. 08 d.

2022 m. nešildymo sezono paros temperatūrinis grafikas  
Gargždų ŠTR katilinių Nr.5 ir Nr.6 šilumos vartotojams

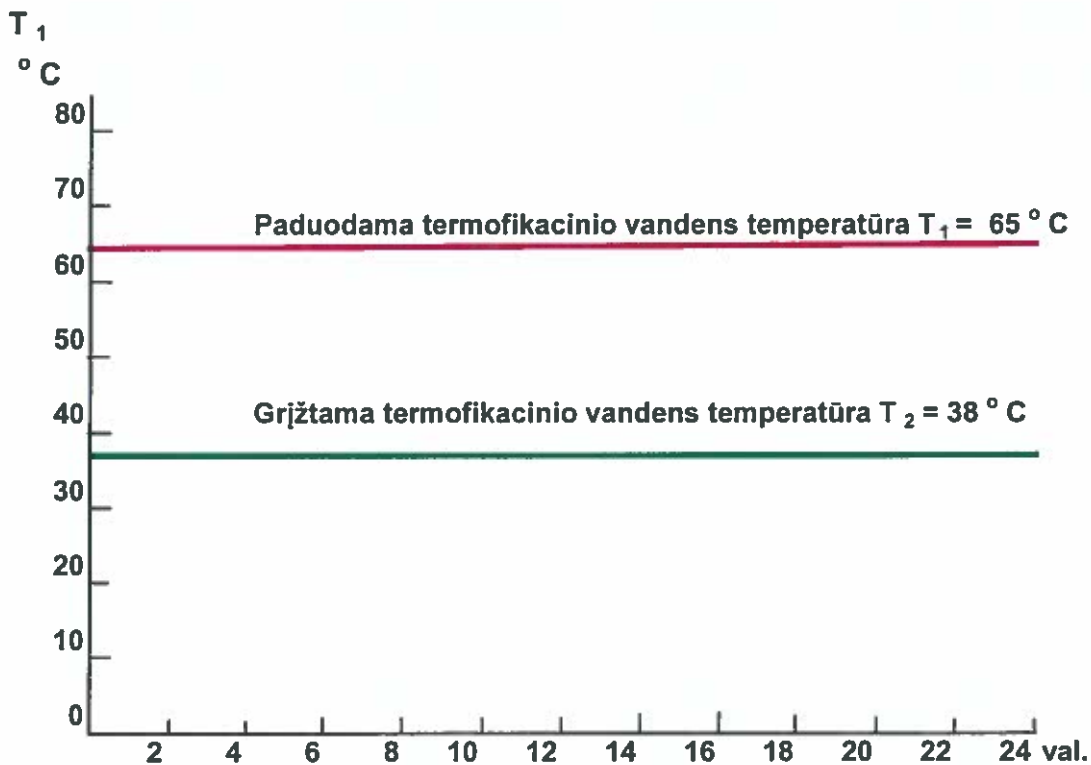

**PASTABOS:**

1. Pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50 - 60 °C ( HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" )
2. Grįžtančiojo šilumnešio paros vidutinės temperatūros leidžiamas nukrypimas:  $T_2 = + 3\%$
3. Termošoko procedūros vykdymui karšto vandens sistemoje, paduodamo termofikacinio vandens temperatūra 75 °C:
  - 3.1. nuo 2022-06-03d. 8<sup>00</sup> val. iki 2022-06-06d. 8<sup>00</sup> val.
  - 3.2. nuo 2022-08-19d. 8<sup>00</sup> val. iki 2022-08-22d. 8<sup>00</sup> val.

KŠTR viršininkas

KŠTR režimų inžinierė

Darius Zakarauskas

Žydrė Pareigienė