


2022 m. nešildymo sezono paros temperatūrinis grafikas  
Gargždų ŠTR katilinių Nr.2 ir Nr.4 šilumos vartotojams

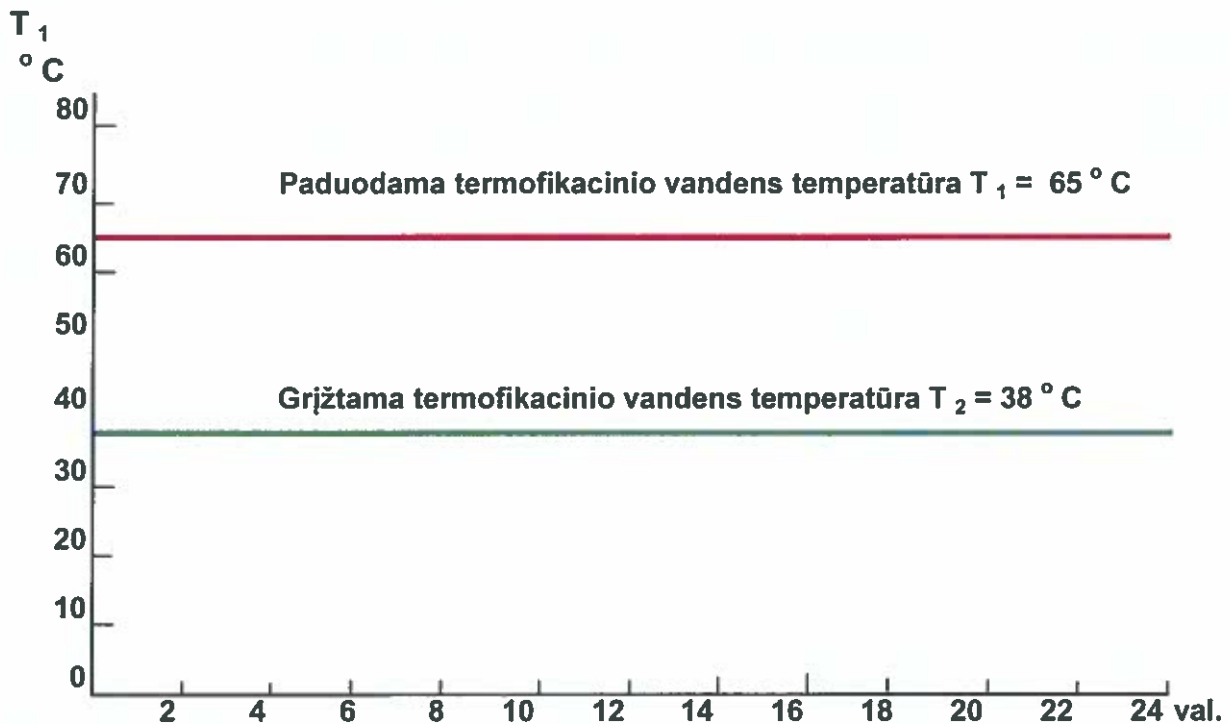

**PASTABOS:**

1. Pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50 - 60 °C .  
( HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" ).
2. Leidžiamas paduodamo šilumnešio temperatūros nukrypimas ne ilgiau kaip 3 valandoms per parą (esant pastoviam šilumos vartojimui) ne daugiau 10 °C.  
(EETET, patvirt.2012 m.spalio 29 d., p.1381).
3. Grįžtančiojo šilumnešio paros vidutinės temperatūros leidžiamas nukrypimas:  $T_2 = + 3\%$ .
4. Termošoko procedūros vykdymui karšto vandens sistemoje, paduodamo termofikacinio vandens temperatūra 75 °C:
  - 4.1. nuo 2022-05-20d. 8<sup>00</sup>val. iki 2022-05-23d. 8<sup>00</sup>val.;
  - 4.2. nuo 2022-08-19d. 8<sup>00</sup>val. iki 2022-08-22d. 8<sup>00</sup>val.

KŠTR viršininkas

KŠTR režimų inžinierė

Darius Zakarauskas

Žydrė Pareigienė