


TVIRTINU
AB "Klaipėdos energija"
Technikos direktorius

Manus Brėlgauskis

2022 m. *103 mėn. 26 d.

**2022 m. nešildymo sezono temperatūrinis grafikas dirbant
Klaipėdos miesto šilumos šaltiniams
dirbant režimų kortelės variantais Nr. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX**

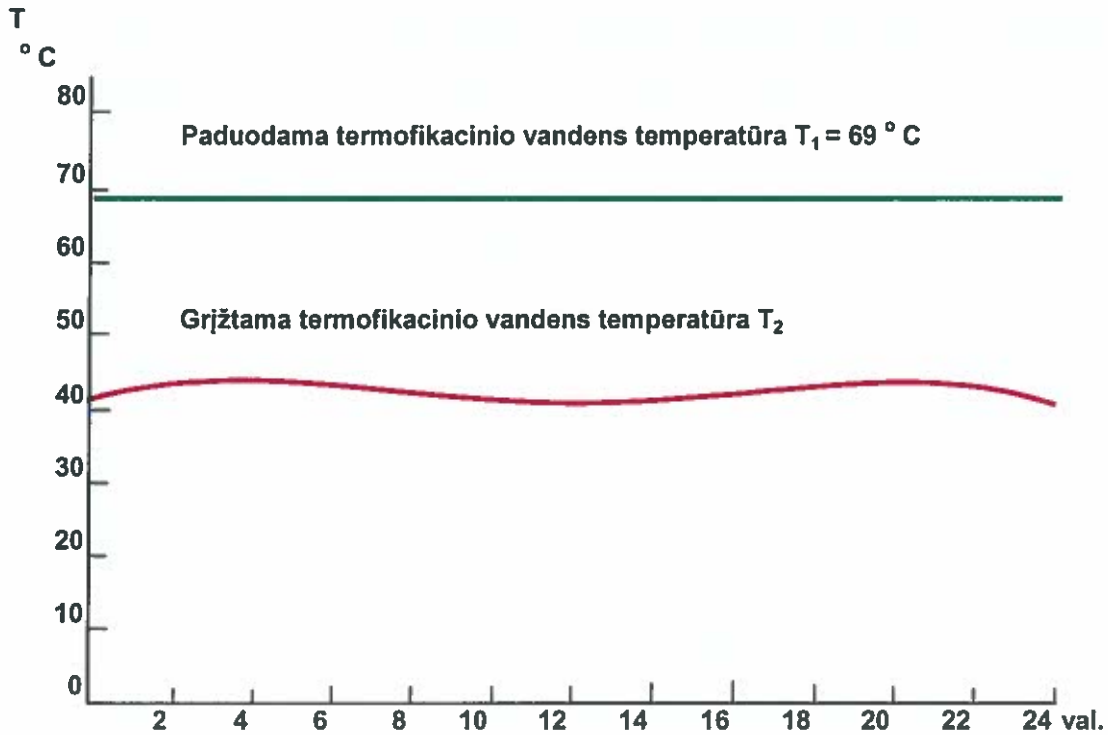

PASTABOS:

1. Leidžiami temperatūrų nukrypimai: $T_1 = \pm 5^\circ\text{C}$, $T_2 = + 3\%$
2. Termoškoto procedūros vykdymui vartotojų karšto vandens sistemose, paduodamo termofikacinio vandens temperatūra turi būti ne žemesnė nei 80°C :
 - 2.1. nuo 2022-05-20d. 6⁰⁰ val. iki 2022-05-23d. 8⁰⁰ val.;
 - 2.2. nuo 2022-08-19d. 6⁰⁰ val. iki 2022-08-22d. 8⁰⁰ val.;

KŠTR viršininkas

Darius Zakarauskas

KŠTR režimų inžinierė

Žydrė Pareigienė