

TVIRTINU:

AB "Klaipėdos energija"

Technikos direktorius

2022 m. _____


TECHNINĖ

LIETUVOS

men. _____

LIETUVOS

**2022 m. nešildymo sezono temperatūrinis grafikas dirbant
Klaipėdos miesto šilumos šaltiniams
dirbant režimų kortelės variantais Nr. I ir X**

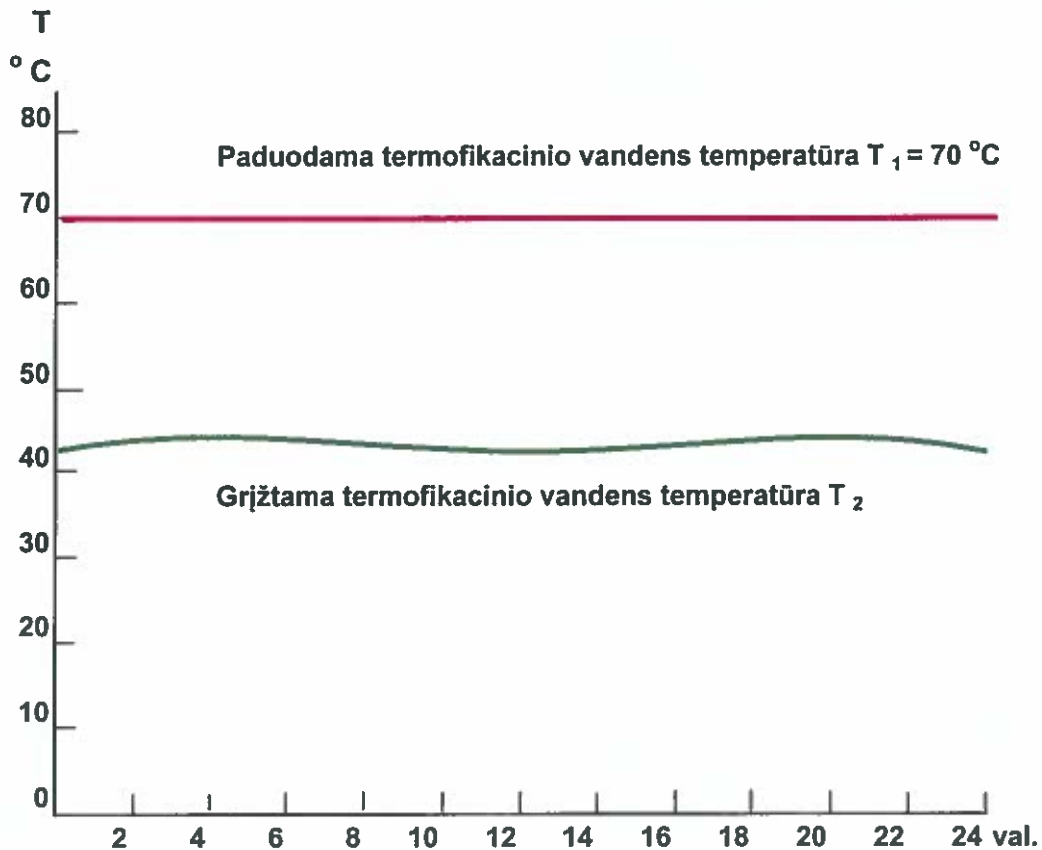

PASTABOS.

1. Leidžiami temperatūrų nukrypimai: $T_1 = \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$, $T_2 = + 3 \%$
2. Termoškoko procedūros vykdymui vartotojų karšto vandens sistemose, paduodamo termofikacinio vandens temperatūra turi būti ne žemesnė nei 80 °C:
 - 2.1. nuo 2022-05-20d. 6⁰⁰ val. iki 2022-05-23d. 8⁰⁰ val.;
 - 2.2. nuo 2022-08-19d. 6⁰⁰ val. iki 2022-08-22d. 8⁰⁰ val.;

KŠTR viršininkas

KŠTR režimų inžinierė

Darius Zakarauskas

Žydrė Pareigienė