


TVIRTINU
AB "Klaipėdos energija"
Technikos direktorius
Manus Preigauskis
2022 m. _____ mėn. _____ d.



**2022 m. nešildymo sezono paros temperatūrinis grafikas
Klaipėdos miesto šilumos vartotojams**

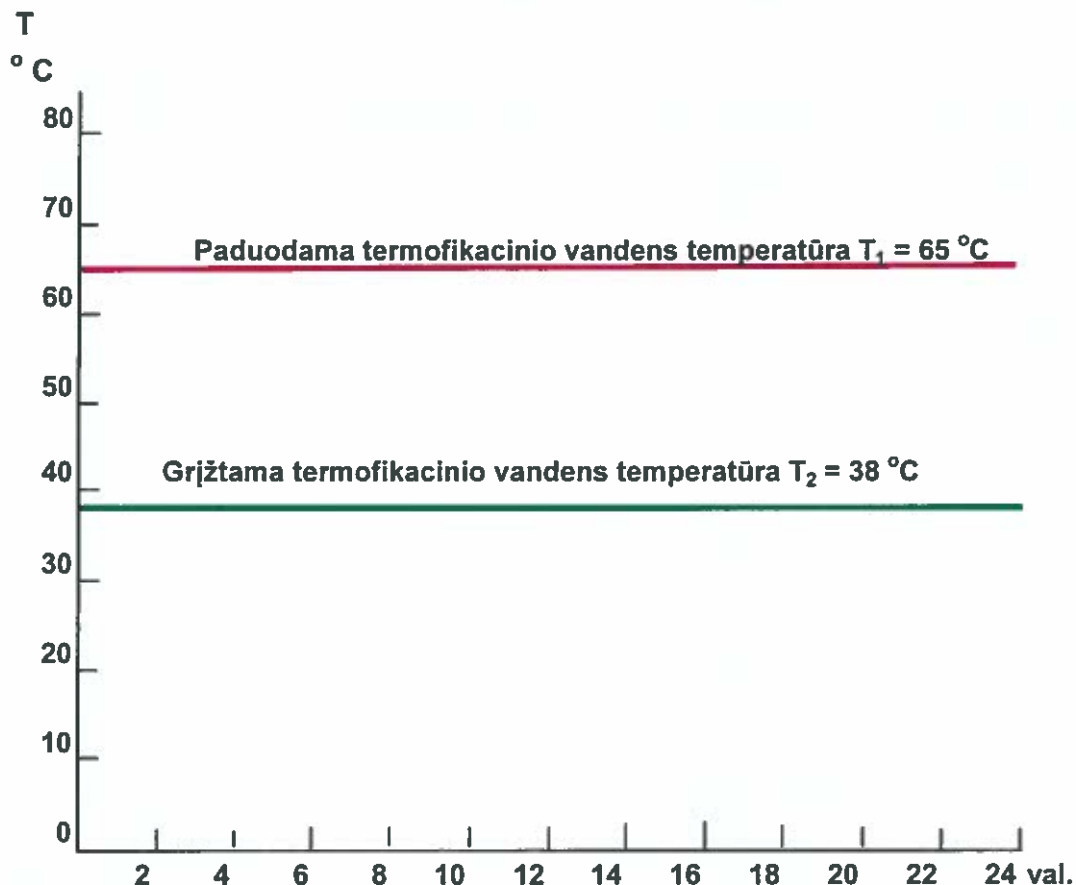

PASTABOS:

1. Pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50 - 60 °C
(HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai")
2. Grįžtančiojo šilumnešio paros vidutinės temperatūros leidžiamas nukrypimas: $T_2 = + 3\%$
3. Termoškoko procedūros vykdymui karšto vandens sistemoje, paduodamo termofikacinio vandens temperatūra 75 °C:
 - 3.1. nuo 2022-05-20d. 8⁰⁰ val. iki 2022-05-23d. 8⁰⁰ val.
 - 3.2. nuo 2022-08-19d. 8⁰⁰ val. iki 2022-08-22d. 8⁰⁰ val.

KŠTR viršininkas

KŠTR režimų inžinierė

Darius Zakarauskas

Žydrė Pareigienė