


2022/2023 m. šildymo sezono temperatūrinis grafikas Tauralaukio gyvenvietės katilinėms

Lauko oro temperatūra °C	Tinklo vandens temperatūra vamzdyne °C	
	Paduodama	Grįžtama
1	2	3
10	65	38
9	65	38
8	65	38
7	65	38
6	65	38
5	65	37,8
4	65	37,6
3	65	37,5
2	65	37,3
1	65	37,1
0	65	37
-1	66	37,5
-2	67	38
-3	68	38,5
-4	69	39
-5	70	39,5
-6	71	40
-7	72	41
-8	73	42
-9	74	43
-10	75	44
-11	76	45
-12	77	46
-13	78	47
-14	79	48
-15	80	49
-16	81	50
-17	82	51
-18	83	52
-19	84	53
-20	85	53

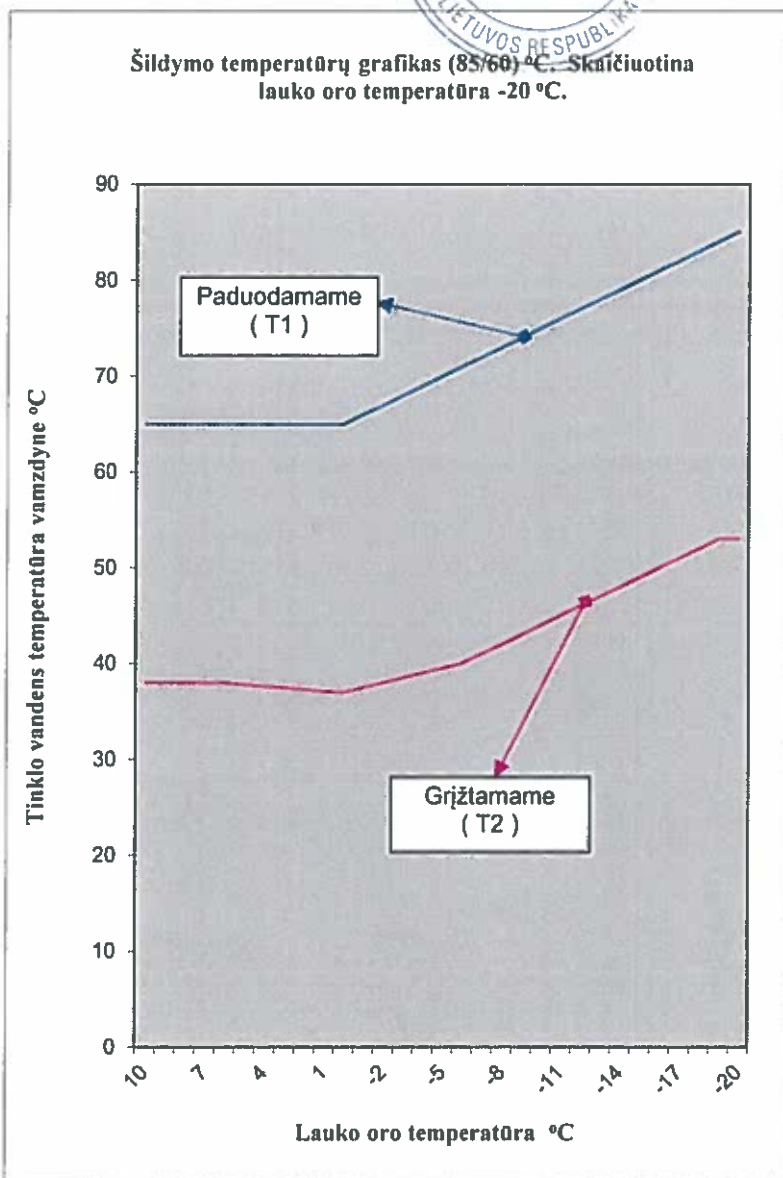

- PASTABOS.** 1. Termofikacinio vandens temperatūra T_1 automatiškai užduodama keturis kartus paroje pagal lauko oro temperatūrą registruojančius vietinius prietaisus. T_1 užduodama einamos dienos 0⁰⁰; 6⁰⁰; 12⁰⁰; 18⁰⁰ val.
2. Pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50 - 60 °C. (HN 24: 2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai").
3. Leidžiami temperatūrų nukrypimai: $T_1 = \pm 5$ °C, $T_2 = + 3$ %.

Šilumos tiekimo tarnybos vadovas

Klaipėdos šilumos tinklų rajono viršininkas

Režimų inžinierė

(Handwritten signatures)

Darius Zakarauskas

Antanas Zubė

Žydrė Parcigienė