

TVIRTINU:


AB "Klaipėdos energija"

Technikos direktorius

Marius Prelgauskis

2023 m. 04 mėn. 04 d.

2023 m. nešildymo sezono paros temperatūrinis grafikas  
Gargždų ŠTR katilinių Nr.5 ir Nr.6 šilumos vartotojams

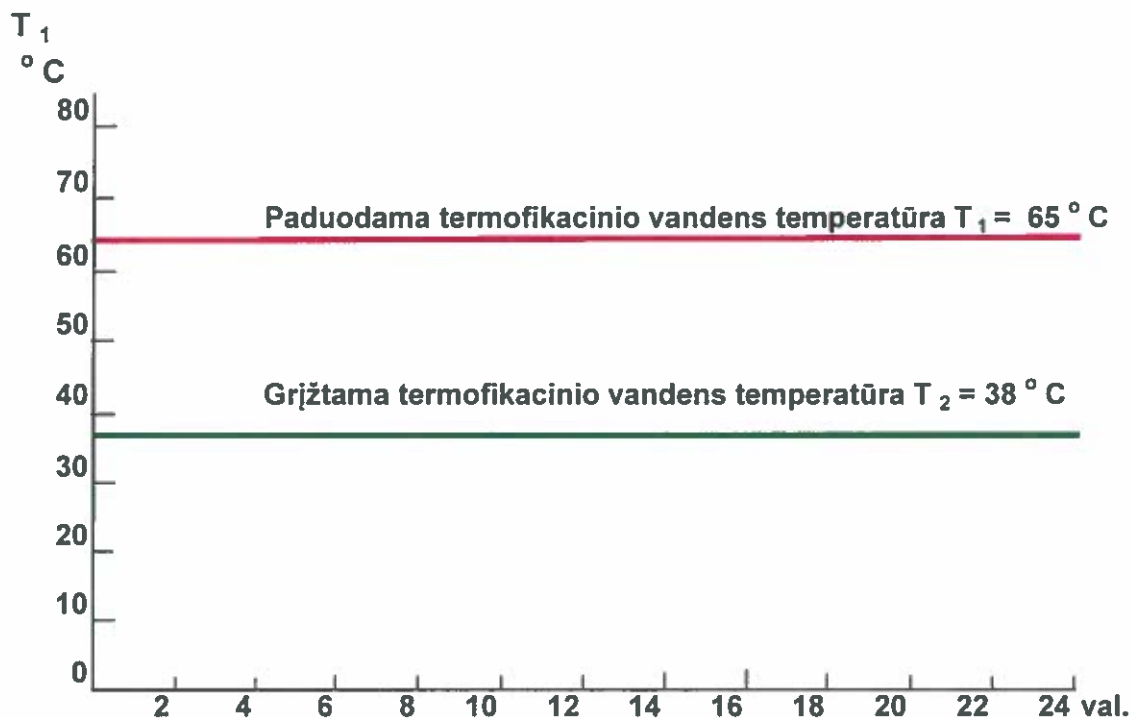

**PASTABOS:**

1. Pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50 - 60 °C .  
( HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" ).
2. Leidžiamas paduodamo šilumnešio temperatūros nukrypimas ne ilgiau kaip 3 valandoms per parą (esant pastoviam šilumos vartojimui) ne daugiau 10 °C.  
(EETET, patvirt.2012 m. spalio 29 d., p.1381).
3. Grįžtančiojo šilumnešio paros vidutinės temperatūros leidžiamas nukrypimas: T<sub>2</sub> = + 3%
4. Termoškoko procedūros vykdymui karšto vandens sistemoje, paduodamo termofikacinio vandens temperatūra 75 °C:  
4.1. nuo 2023-06-09 d. 8<sup>00</sup> val. iki 2023-06-12 d. 8<sup>00</sup> val.;  
4.2. nuo 2023-08-18 d. 8<sup>00</sup> val. iki 2023-08-21 d. 8<sup>00</sup> val.

Šilumos tiekimo tarnybos vadovas

Darius Zakarauskas

Klaipėdos šilumos tinklų rajono viršininkas

Antanas Zubė

KŠTR režimų inžinierė

Žydrė Pareigienė