


TVIRTINU:

AB "Klaipėdos energija"
Technikos direktorius

Marius Prelgauskis

2023 m. _____ mėn. _____ d.

**2023 m. nešildymo sezono temperatūrinis grafikas dirbant
Klaipėdos miesto šilumos šaltiniams**

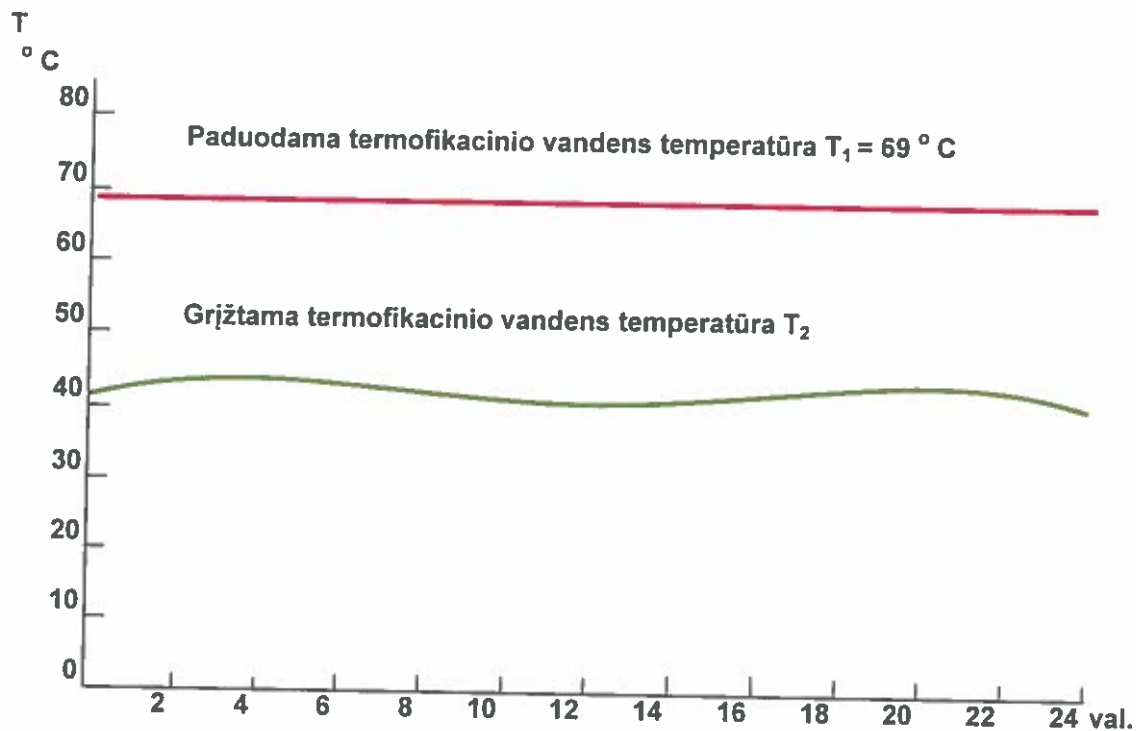

- PASTABOS.**
1. Dirbant režimų kortelės variantais Nr. I, X paduodama termofikacinio vandens temperatūra $T_1 = 70$ °C.
 2. Leidžiami temperatūrų nukrypimai: $T_1 = \pm 5$ °C, $T_2 = + 3$ %
 3. Termošoko procedūros vykdymui vartotojų karšto vandens sistemose, paduodamo termofikacinio vandens temperatūra turi būti ne žemesnė nei 80 °C:
 - 3.1. nuo 2023-06-09 d. 6⁰⁰ val. iki 2023-06-12 d. 8⁰⁰ val.;
 - 3.2. nuo 2023-08-18 d. 6⁰⁰ val. iki 2023-08-21 d. 8⁰⁰ val.;

Šilumos tiekimo tarnybos vadovas

Klaipėdos šilumos tinklų rajono viršininkas

KŠTR režimų inžinierė

Darius Zakarauskas

Antanas Zubė

Žydrė Pareigienė