
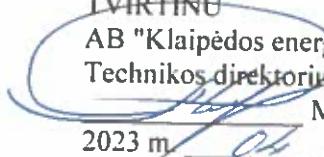


TVIRTINU
AB "Klaipėdos energija"
Technikos direktorius
2023 m. 
Marius Prelgauskis
mén.  d.

2023 m. nešildymo sezono paros temperatūrinis grafikas
Klaipėdos miesto šilumos vartotojams

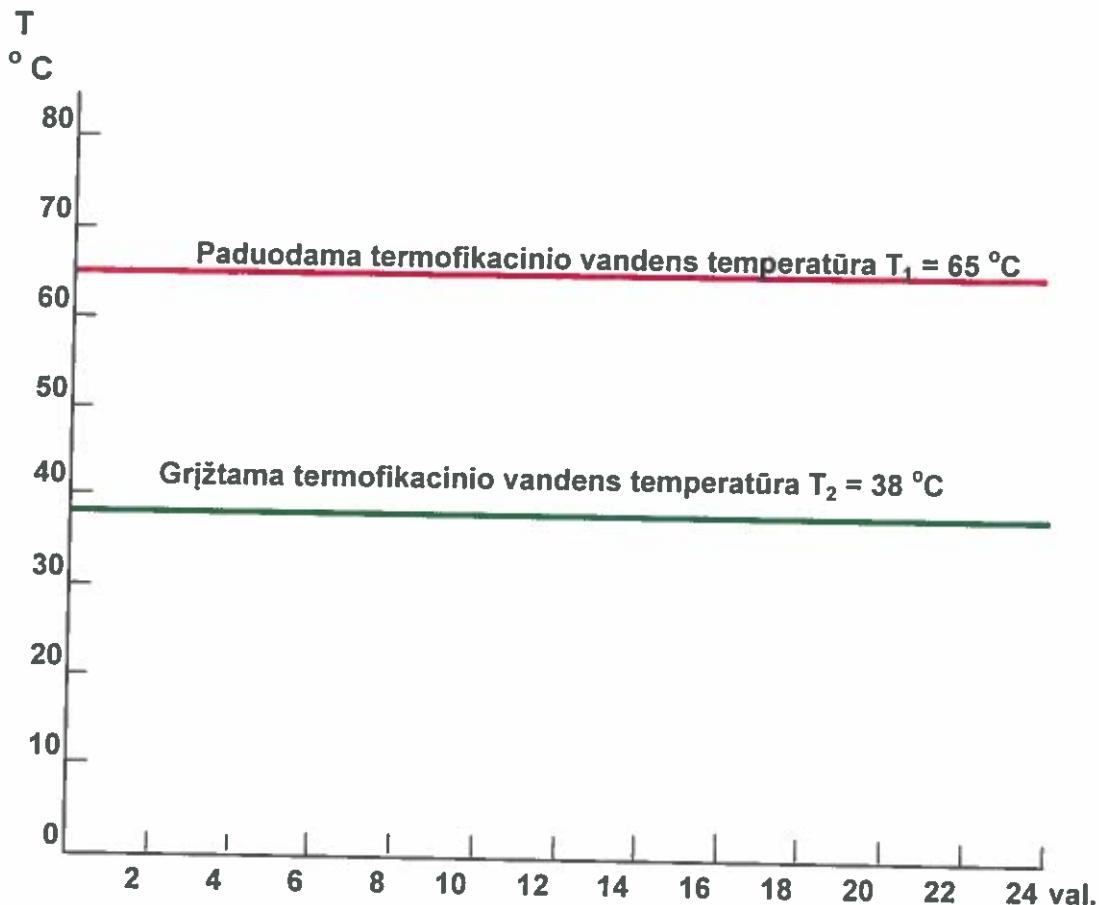

PASTABOS:

1. Pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50 - 60 °C.
 (HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai").
2. Leidžiamas paduodamo šilumnešio temperatūros nukrypimas ne ilgiau kaip 3 valandoms per parą
 (esant pastoviam šilumos vartojimui) ne daugiau 10 °C.
 (EETET, patvirt. 2012 m.spalio 29 d., p.1381).
3. Grįžtančiojo šilumnešio paros vidutinės temperatūros leidžiamas nukrypimas: $T_2 = + 3\%$.
4. Termošoko procedūros vykdymui karšto vandens sistemoje, paduodamo termofikacino vandens temperatūra 75 °C:
 - 4.1. nuo 2023-06-09 d. 8⁰⁰ val. iki 2023-06-12 d. 8⁰⁰ val.
 - 4.2. nuo 2023-08-18 d. 8⁰⁰ val. iki 2023-08-21 d. 8⁰⁰ val.

Šilumos tiekimo tarnybos vadovas

Klaipėdos šilumos tinklų rajono viršininkas

KŠTR režimų inžinierė



Darius Zakarauskas



Antanas Zubė

Žydrė Pareigienė