

TVIRTINU:


AB "Klaipėdos energija"

Technikos direktorius

Marius Prelgauskis

2023 m. 04 mėn. 04 d.

2023 m. nešildymo sezono paros temperatūrinis grafikas
Turalaukio gyvenvietės katilinėms

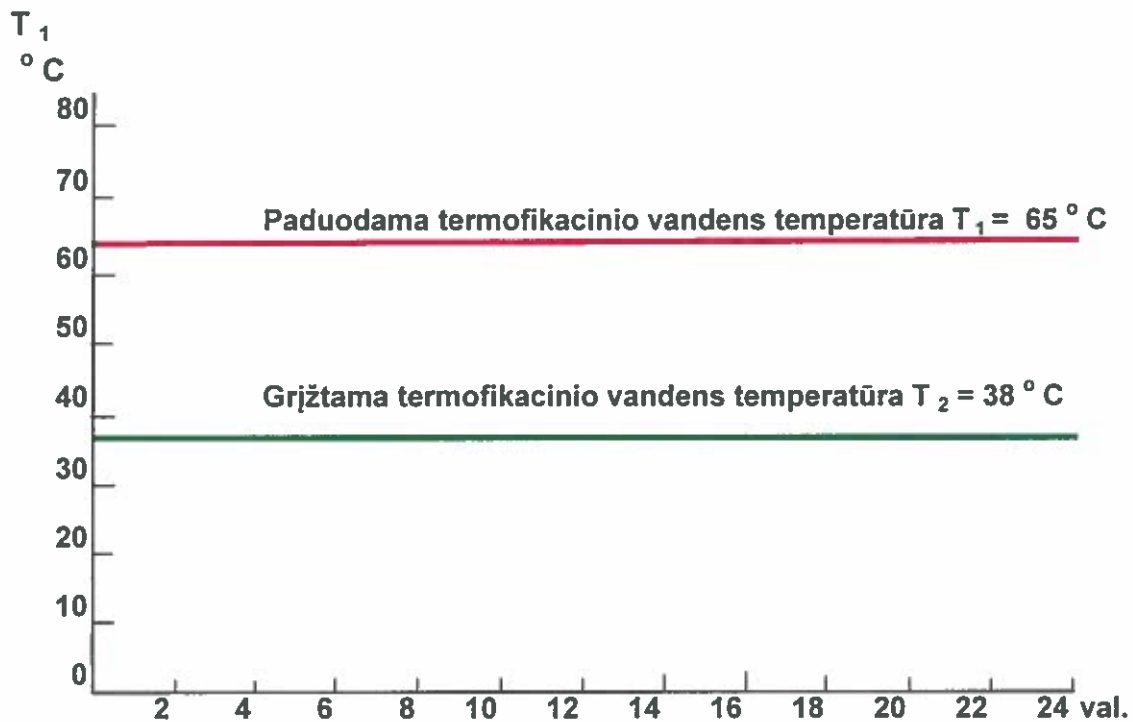

PASTABOS:

1. Pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50 - 60 °C .
(HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai").
2. Leidžiamas paduodamo šilumnešio temperatūros nukrypimas ne ilgiau kaip 3 valandoms per parą (esant pastoviam šilumos vartojimui) ne daugiau 10 °C.
(EETET, patvirt.2012 m. spalio 29 d., p.1381).
3. Grįžtančiojo šilumnešio paros vidutinės temperatūros leidžiamas nukrypimas: T₂ = + 3%
4. Termoško procedūros vykdymui vartotojų karšto vandens sistemose, paduodamo termofikacinio vandens temperatūra turi būti ne žemesnė nei 75 °C:
 - 4.1. nuo 2023-06-02 d. 10⁰⁰ val. iki 2023-06-05 d. 9⁰⁰ val.;
 - 4.2. nuo 2023-08-18 d. 10⁰⁰ val. iki 2023-08-21 d. 9⁰⁰ val.;

Šilumos tiekimo tarnybos vadovas

Darius Zakarauskas

Klaipėdos šilumos tinklų rajono viršininkas

Antanas Zubė

KŠTR režimų inžinierė

Žydrė Pareigienė