


TVIRTINU:
AB „Klaipėdos energija“
Šilumos tiekimo vadovas

2024 m. kovo mėn. 29 d.

2024 M. NEŠILDYMO SEZONO KLAIPĖDOS MIESTO MAŽŪJŲ KATILINIŲ PAROS TEMPARATŪRINIS GRAFIKAS

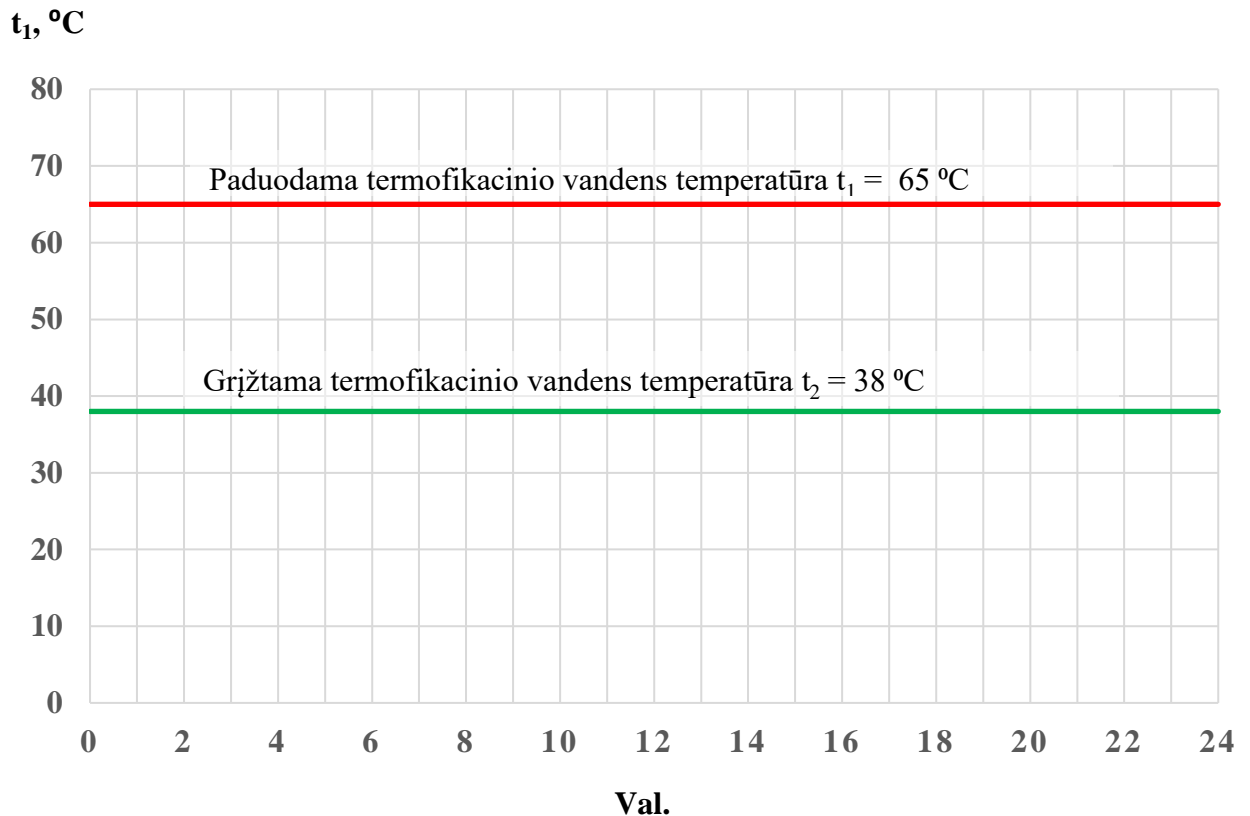

PASTABOS:

1. Pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50 - 60 $^\circ\text{C}$. (HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“)
2. Leidžiamas paduodamo šilumnešio temperatūros nukrypimas ne ilgiau kaip 3 val. per parą (esant pastoviam šilumos vartojimui) ne daugiau 10 $^\circ\text{C}$. (EETET patvirt. 2012-10-29, p. 1381)
3. Leidžiamas grįžtančiojo šilumnešio paros vidut. temperatūros nukrypimas $t_2 = + 3\%$.
4. Termoškoko procedūros vykdymui šilumos vartotojų karšto vandens sistemose, paduodamo termofikacinio vandens temperatūra šilumos šaltiniuose turi būti ne mažesnė nei 75 $^\circ\text{C}$:
 - 4.1. nuo 2024-05-31 d. 8:00 val. iki 2024-06-03 d. 8:00 val.;
 - 4.2. nuo 2024-08-23 d. 8:00 val. iki 2024-08-26 d. 8:00 val.

Tinklo valdymo grupės vadovas

Tinklo eksploatavimo grupės vadovas