


TVIRTINU:  
AB „Klaipėdos energija“  
Šilumos tiekimo vadovas

2025 m. balandžio 15 d.

**2025 M. KLAIPĖDOS M. NE ŠILDYMO SEZONO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS  
TIEKIMO TINKLO PAROS TEMPARATŪRINIS GRAFIKAS ŠILUMOS ŠALTINIAMS  
DIRBANT REŽIMŲ KORTELĖS VARINATAIS NR. I IR XI**

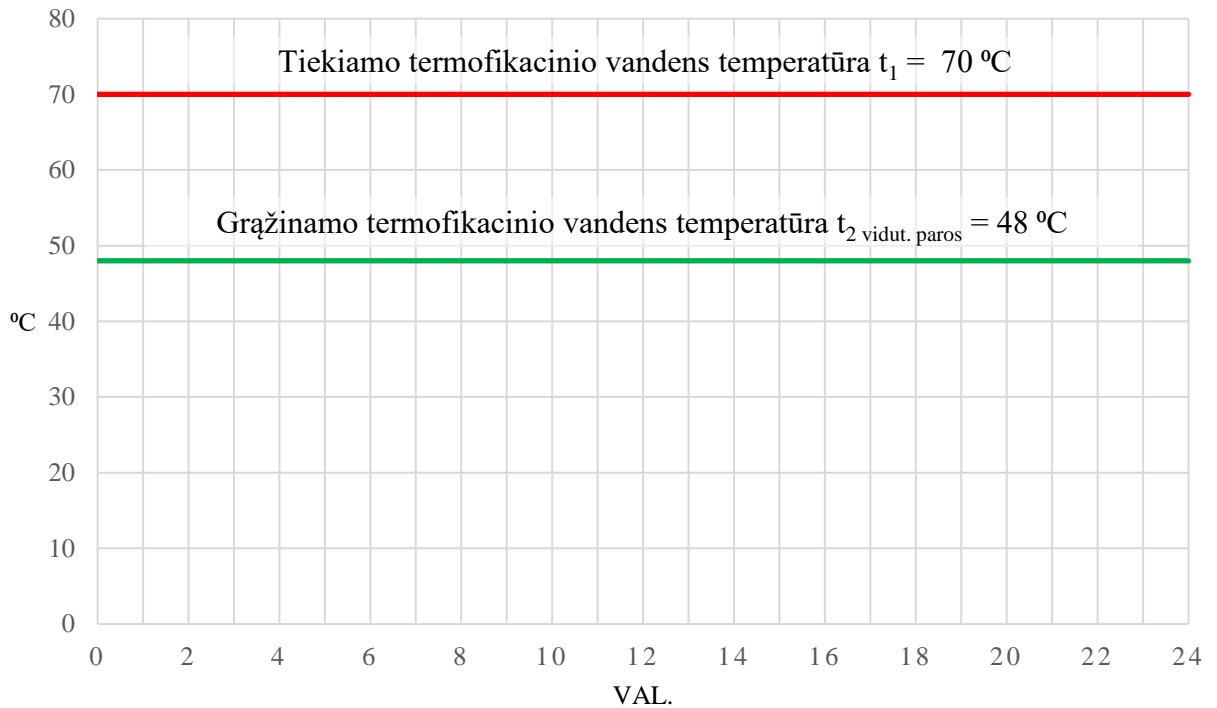

**PASTABOS:**

1. Nuokrypiai nuo nustatyto šilumos tinklo režimo (šilumos šaltinyje už sklendės į šilumos tinklo magistralės pusę) turi būti ne didesni kaip:  $t_1 = \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ ;  $t_2 \text{ vid. paros} = + 3 \%$ .
3. Šilumos vartotojų karšto vandens sistemose termošoko procedūros vykdymo sąlygų sudarymui, šilumos šaltiniuose didinama tiekiamo termofikac. vandens temperatūra  $t_1 = 80 \text{ }^\circ\text{C}$ :

3.1. nuo 2025-08-24 d. 12:00 val. iki 2025-08-26 d. 17:00 val.

Tinklo valdymo grupės vadovas

Suderinta:

Tinklo eksploatavimo grupės vadovas