


TVIRTINU:
AB „Klaipėdos energija“
Šilumos tiekimo vadovas

2025 m. balandžio 15 d.

2025 M. NE ŠILDYMO SEZONO KLAIPĖDOS M. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO PAROS TEMPARATŪRINIS GRAFIKAS ŠILUMOS ŠALTINIAMS

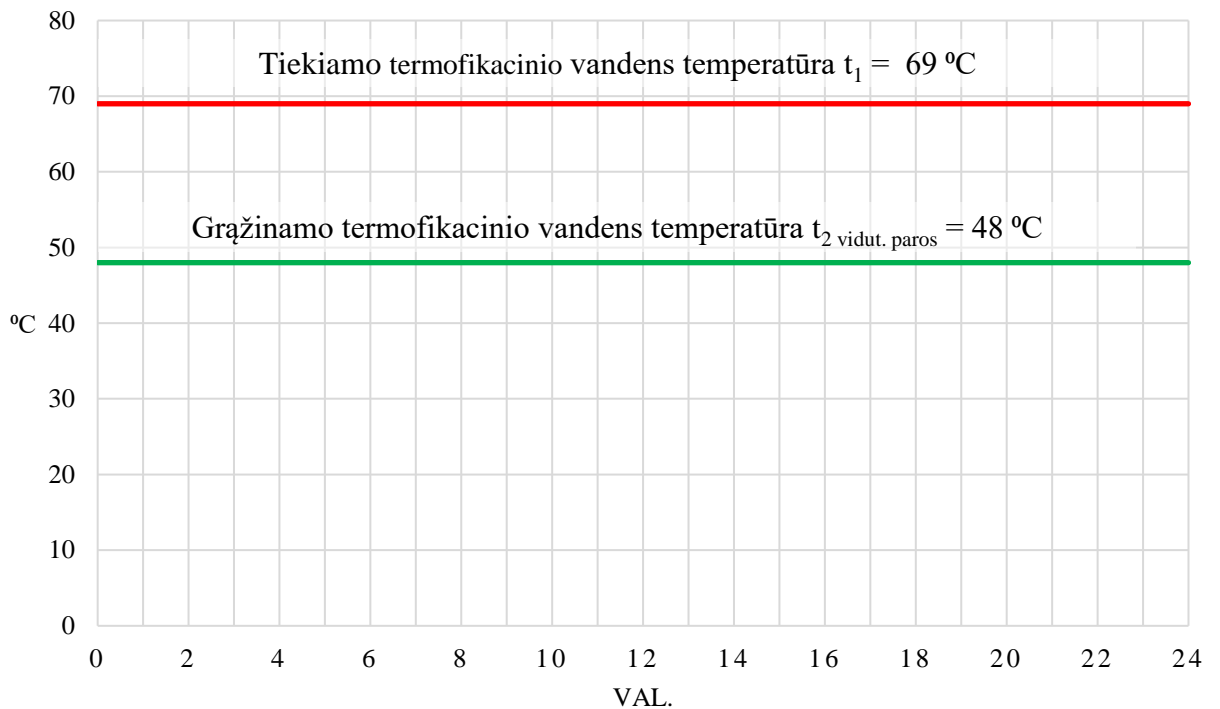

PASTABOS:

1. Dirbant režimų kortelės variantais Nr. I, XI, tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra $t_1 = 70$ °C.
2. Nuokrypiai nuo nustatyto šilumos tinklo režimo (šilumos šaltinyje už sklendės į šilumos tinklo magistralės pusę) turi būti ne didesni kaip: $t_1 = \pm 5$ °C; t_2 vid. paros = + 3 %.
3. Šilumos vartotojų karšto vandens sistemose termošoko procedūros vykdymo sąlygų sudarymui, šilumos šaltiniuose didinama tiekiamo termofikac. vandens temperatūra $t_1 = 80$ °C:
 - 3.1. nuo 2025-08-24 d. 12:00 val. iki 2025-08-26 d. 17:00 val.

Tinklo valdymo grupės vadovas

Suderinta:

Tinklo eksploatavimo grupės vadovas