


TVIRTINU:  
AB „Klaipėdos energija“  
Šilumos tiekimo vadovas

2025 m. balandžio 15 d.

**2025 M. NE ŠILDYMO SEZONO KLAIPĖDOS M. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS  
TIEKIMO TINKLO PAROS TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS ŠILUMOS  
VARTOTOJAMS**

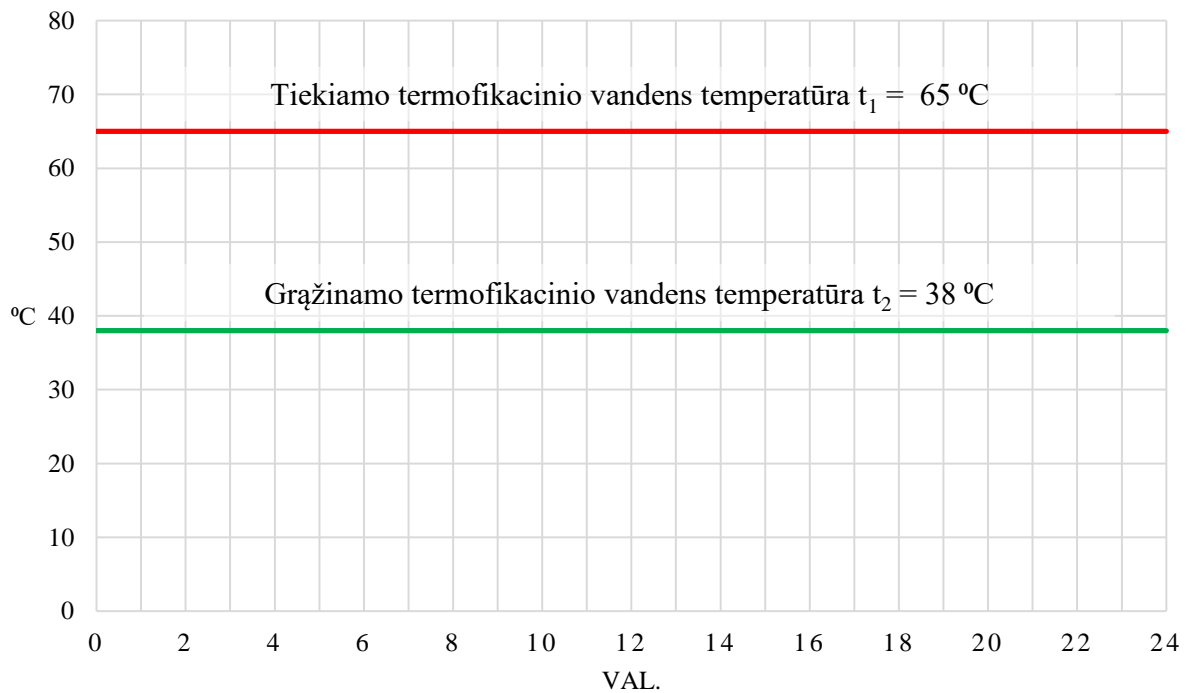

**PASTABOS:**

1. Pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50 - 60 °C. (HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“)
2. Leidžiamas paduodamo šilumnešio temperatūros nukrypimas ne ilgiau kaip 3 val. per parą (esant pastoviam šilumos vartojimui) ne daugiau 10 °C. (EETET patvirt. 2012-10-29, p. 1381)
3. Leidžiamas grįžtančiojo šilumnešio paros vidut. temperatūros nukrypimas  $t_2 = + 3 \%$ .
4. Šilumos vartotojų karšto vandens sistemose termošoko procedūros vykdymo sąlygų sudarymui, šilumos šaltiniuose didinama tiekiamo termofikac. vandens temperatūra  $t_1 = 80$  °C:
  - 4.1. nuo 2025-08-24 d. 12:00 val. iki 2025-08-26 d. 17:00 val.

Tinklo valdymo grupės vadovas

Suderinta:

Tinklo eksploatavimo grupės vadovas