

TVIRTINU:


AB „Klaipėdos energija“

Šilumos tiekimo vadovas

2025 m. mėn. d.

**2025/2026 M. ŠILDYMO SEZONO KLAIPĖDOS M. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS
TIEKIMO TINKLO TIEKIAMO IR GRĮŽTAMO ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIS
GRAFIKAS ŠILUMOS ŠALTINIAMS**

Temperatūra, °C		
Lauko oro	Tiekiamo šilumnešio	Grįžtamo šilumnešio
10	69	42
9	69	42
8	69	42
7	69	42
6	70	42
5	70	42
4	70	42
3	72	42
2	72	43
1	75	43
0	75	43
-1	77	44
-2	77	44
-3	82	45
-4	82	45
-5	85	46
-6	89	47
-7	89	48
-8	93	49
-9	95	50
-10	98	51
-11	100	52
-12	103	53
-13	106	54
-14	106	55
-15	108	56
-16	110	56
-17	110	57
-18	110	58
-19	110	59
-20	110	60

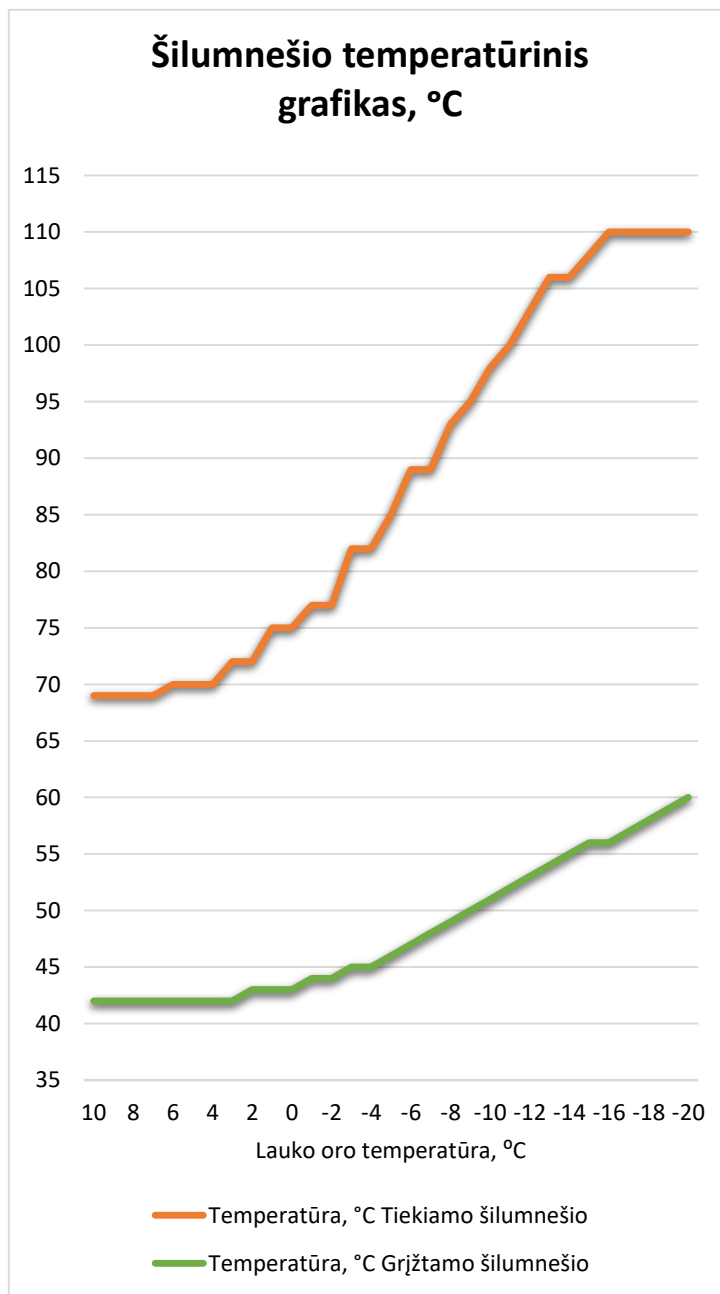

PASTABOS:

1. Tiekiamo šilumnešio temperatūrą t_1 nustato šilumos tiekėjo tinklo dispečeris keturis kartus (arba dažniau) paroje 0:00 val., 06:00 val., 12:00 val., 18:00 val., pagal prognozuojamą lauko oro temperatūrą, atsižvelgiant į tinklų ilgį, klimato sąlygas ir kitus faktorius.
2. Nuokrypiai nuo nustatyto šilumos tinklo režimo (šilumos šaltinyje už sklendės į šilumos tinklo magistralės pusę) turi būti ne didesni kaip: $t_1 = \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$; $t_2 \text{ vid. paros} = + 3 \text{ } \%$; $p_1 = \pm 5 \text{ } \%$; $p_2 = \pm 0,5 \text{ bar}$.

Tinklo valdymo grupės vadovas

Tinklo eksploatavimo grupės vadovas